Globaler NOT-AUF

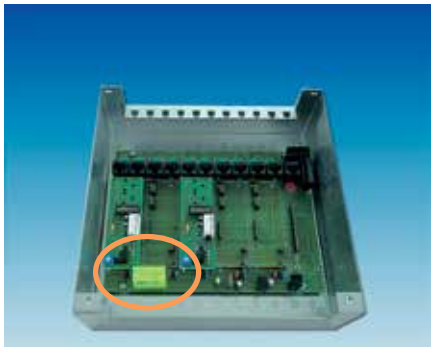

Zur Einrichtung einer Globalen NOT-AUF-Funktion (beim Drücken des NOT-AUF-Tasters an einer Tür werden alle Türen der Schleusenanlage entriegelt) muß in der Zentralsteuerung RJ das steckbare Zusatzrelais, Bestell-Nr. 710953, nachgerüstet werden. Es wird einfach auf den vorgesehenen Platz aufgesteckt (siehe unten!).
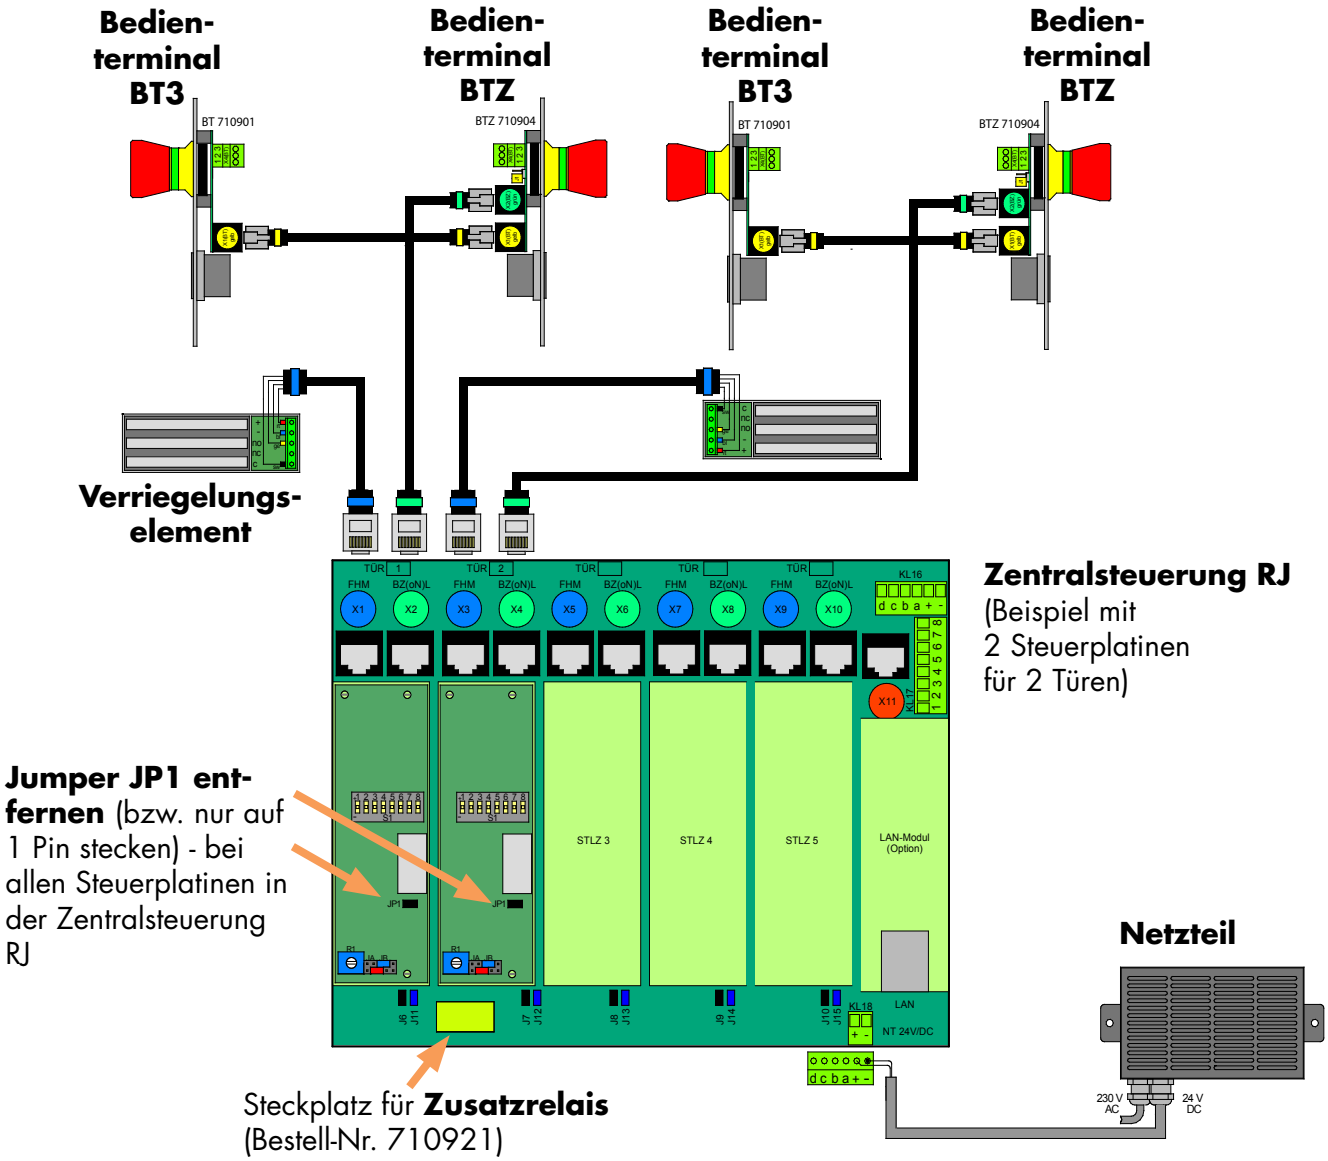
Außerdem muß auf allen Steuerplatinen in der Zentralsteuerung RJ der Jumper JP1 entfernt werden (bzw. auf nur einen Pin gesteckt werden).